

UBP-2022-GDL026	خاڻاڻو ٿيڻ جي تاريخ:	<p style="text-align: center;">درياهه جي ترقياتي پروگرام تحت سڪريٽريٽي جي ٺاهڻ جي اجازت نامو</p> 
2.3	ڪم جي سلسلي:	
پروگرام جي تحت	تعميراتي ڪم:	
18 جنوري 2024	مقرر ٿيل تاريخ:	

ٺاهڻ جي اجازت نامو

#	پروگرام جي تحت	ڪم جي سلسلي	ٺاهڻ جي اجازت نامو	مقرر ٿيل تاريخ	مقرر ٿيل تاريخ
1	29 جنوري 2022	2.0	<ul style="list-style-type: none"> پاڻي جي ترقي پاڻي جي ترقي پاڻي جي ترقي پاڻي جي ترقي پاڻي جي ترقي 	1-27	ڪم جي سلسلي جي تحت پاڻي جي ترقي
2	21 جنوري 2023	2.1	<ul style="list-style-type: none"> پاڻي جي ترقي پاڻي جي ترقي پاڻي جي ترقي پاڻي جي ترقي 	1-28	پاڻي جي ترقي جي تحت پاڻي جي ترقي
3	14 جنوري 2023	2.2	-	1-28	ڪم جي سلسلي جي تحت پاڻي جي ترقي
4	18 جنوري 2024	2.3	<ul style="list-style-type: none"> پاڻي جي ترقي پاڻي جي ترقي پاڻي جي ترقي پاڻي جي ترقي 	1-24	پاڻي جي ترقي جي تحت پاڻي جي ترقي

d-2-t

UBP-2022-GDL026	خاتمه تاریخ: تاریخ: _____	دودمان قهرمان قهرمانی سوپر سوپرمان قهرمانی دودمان	
2.3	فهرست: شماره: _____		
18 جولائی 2024	تاریخ: _____		

(2) تاریخ: _____؛

(3) تاریخ: _____؛

(4) تاریخ: _____؛

(5) تاریخ: _____؛

(س) تاریخ: _____؛

(1) تاریخ: _____؛

(2) تاریخ: _____؛

(3) تاریخ: _____؛

(4) تاریخ: _____؛

(5) تاریخ: _____؛

(6) تاریخ: _____؛

(س) تاریخ: _____؛

(1) تاریخ: _____؛

(2) تاریخ: _____؛

(3) تاریخ: _____؛

(4) تاریخ: _____؛

(5) تاریخ: _____؛

(6) تاریخ: _____؛

(7) تاریخ: _____؛

d-2-t

(8) روش فرسایش غیرلامتناهی.

(ه) در روش (س)، (س) از میان برداشته می شود و در روش (ج) و (د) از میان برداشته می شود. این روش 20% از روش (ج) است. این روش 20% از روش (ج) است. این روش 20% از روش (ج) است.

(ز) روش (س) از میان برداشته می شود. این روش 20% از روش (ج) است. این روش 20% از روش (ج) است. این روش 20% از روش (ج) است.

(1) 1276 نفر 2507 نفر. این روش 20% از روش (ج) است.

(2) 501 نفر 1275 نفر. این روش 20% از روش (ج) است.

(3) 350 نفر 500 نفر. این روش 20% از روش (ج) است.

(س) در روش (س) از میان برداشته می شود. این روش 20% از روش (ج) است. این روش 20% از روش (ج) است. این روش 20% از روش (ج) است.

(ط) در روش (س) از میان برداشته می شود. این روش 20% از روش (ج) است. این روش 20% از روش (ج) است. این روش 20% از روش (ج) است.

(1) 500 نفر. این روش 20% از روش (ج) است.

(2) 11 نفر 12 نفر. این روش 20% از روش (ج) است.

(ث) روش (س) از میان برداشته می شود. این روش 20% از روش (ج) است. این روش 20% از روش (ج) است. این روش 20% از روش (ج) است.

d-2-1

بۇ رىپوزىسىنىڭ ئىشلىتىش دائىرىسى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. ئىشلىتىش ۋاقتى ئۆتۈۋاتقاندا، رىپوزىسىنىڭ ئىشلىتىش دائىرىسى ئۆزگەرتىلىشى مۇمكىن.

(د) رىپوزىسىنىڭ ئىشلىتىش دائىرىسى ئۆزگەرتىلىشى مۇمكىن.

(1) رىپوزىسىنىڭ ئىشلىتىش دائىرىسى ئۆزگەرتىلىشى مۇمكىن.

(2) رىپوزىسىنىڭ ئىشلىتىش دائىرىسى ئۆزگەرتىلىشى مۇمكىن.

(د) رىپوزىسىنىڭ ئىشلىتىش دائىرىسى ئۆزگەرتىلىشى مۇمكىن. رىپوزىسىنىڭ ئىشلىتىش دائىرىسى ئۆزگەرتىلىشى مۇمكىن. رىپوزىسىنىڭ ئىشلىتىش دائىرىسى ئۆزگەرتىلىشى مۇمكىن. رىپوزىسىنىڭ ئىشلىتىش دائىرىسى ئۆزگەرتىلىشى مۇمكىن.

(د) رىپوزىسىنىڭ ئىشلىتىش دائىرىسى ئۆزگەرتىلىشى مۇمكىن. رىپوزىسىنىڭ ئىشلىتىش دائىرىسى ئۆزگەرتىلىشى مۇمكىن. رىپوزىسىنىڭ ئىشلىتىش دائىرىسى ئۆزگەرتىلىشى مۇمكىن. رىپوزىسىنىڭ ئىشلىتىش دائىرىسى ئۆزگەرتىلىشى مۇمكىن.

(د) رىپوزىسىنىڭ ئىشلىتىش دائىرىسى ئۆزگەرتىلىشى مۇمكىن. رىپوزىسىنىڭ ئىشلىتىش دائىرىسى ئۆزگەرتىلىشى مۇمكىن. رىپوزىسىنىڭ ئىشلىتىش دائىرىسى ئۆزگەرتىلىشى مۇمكىن. رىپوزىسىنىڭ ئىشلىتىش دائىرىسى ئۆزگەرتىلىشى مۇمكىن.

(د) رىپوزىسىنىڭ ئىشلىتىش دائىرىسى ئۆزگەرتىلىشى مۇمكىن. رىپوزىسىنىڭ ئىشلىتىش دائىرىسى ئۆزگەرتىلىشى مۇمكىن. رىپوزىسىنىڭ ئىشلىتىش دائىرىسى ئۆزگەرتىلىشى مۇمكىن. رىپوزىسىنىڭ ئىشلىتىش دائىرىسى ئۆزگەرتىلىشى مۇمكىن.

(د) رىپوزىسىنىڭ ئىشلىتىش دائىرىسى ئۆزگەرتىلىشى مۇمكىن. رىپوزىسىنىڭ ئىشلىتىش دائىرىسى ئۆزگەرتىلىشى مۇمكىن. رىپوزىسىنىڭ ئىشلىتىش دائىرىسى ئۆزگەرتىلىشى مۇمكىن. رىپوزىسىنىڭ ئىشلىتىش دائىرىسى ئۆزگەرتىلىشى مۇمكىن.

(د) رىپوزىسىنىڭ ئىشلىتىش دائىرىسى ئۆزگەرتىلىشى مۇمكىن. رىپوزىسىنىڭ ئىشلىتىش دائىرىسى ئۆزگەرتىلىشى مۇمكىن. رىپوزىسىنىڭ ئىشلىتىش دائىرىسى ئۆزگەرتىلىشى مۇمكىن. رىپوزىسىنىڭ ئىشلىتىش دائىرىسى ئۆزگەرتىلىشى مۇمكىن.

(د) رىپوزىسىنىڭ ئىشلىتىش دائىرىسى ئۆزگەرتىلىشى مۇمكىن. رىپوزىسىنىڭ ئىشلىتىش دائىرىسى ئۆزگەرتىلىشى مۇمكىن. رىپوزىسىنىڭ ئىشلىتىش دائىرىسى ئۆزگەرتىلىشى مۇمكىن. رىپوزىسىنىڭ ئىشلىتىش دائىرىسى ئۆزگەرتىلىشى مۇمكىن.

d-2-t

UBP-2022-GDL026	د پلان شمېره:	د دندو تر ټولو لږ شمېر د دندو تر ټولو لږ شمېر د دندو تر ټولو لږ شمېر	
2.3	د پلان نوم:		
د دندو شمېر:	د دندو شمېر:		
18 د دندو شمېر	د دندو شمېر:		

د دندو شمېر د پلان شمېر تر ټولو لږ شمېر دی. د دندو شمېر 24 (سوه اوه) د دندو شمېر تر ټولو لږ شمېر دی.

(ب) 18.5 د دندو شمېر د پلان شمېر تر ټولو لږ شمېر دی. د دندو شمېر 3.5 د دندو شمېر تر ټولو لږ شمېر دی. د دندو شمېر 2 د دندو شمېر تر ټولو لږ شمېر دی.

(ج) د دندو شمېر د پلان شمېر تر ټولو لږ شمېر دی. د دندو شمېر 2 د دندو شمېر تر ټولو لږ شمېر دی. د دندو شمېر 2 د دندو شمېر تر ټولو لږ شمېر دی. د دندو شمېر 2 د دندو شمېر تر ټولو لږ شمېر دی.

(د) د دندو شمېر د پلان شمېر تر ټولو لږ شمېر دی. د دندو شمېر 8 (اتلوسه) د دندو شمېر تر ټولو لږ شمېر دی.

(ه) د دندو شمېر د پلان شمېر تر ټولو لږ شمېر دی. د دندو شمېر 15 د دندو شمېر تر ټولو لږ شمېر دی. د دندو شمېر 29 (ټولیسو) د دندو شمېر تر ټولو لږ شمېر دی.

(و) د دندو شمېر د پلان شمېر تر ټولو لږ شمېر دی. د دندو شمېر 2 د دندو شمېر تر ټولو لږ شمېر دی. د دندو شمېر 2 د دندو شمېر تر ټولو لږ شمېر دی.

(ز) د دندو شمېر د پلان شمېر تر ټولو لږ شمېر دی. د دندو شمېر 2.7 د دندو شمېر تر ټولو لږ شمېر دی.

(ح) د دندو شمېر د پلان شمېر تر ټولو لږ شمېر دی. د دندو شمېر 2 د دندو شمېر تر ټولو لږ شمېر دی. د دندو شمېر 2 د دندو شمېر تر ټولو لږ شمېر دی. د دندو شمېر 2 د دندو شمېر تر ټولو لږ شمېر دی.

(ط) د دندو شمېر د پلان شمېر تر ټولو لږ شمېر دی. د دندو شمېر 8 د دندو شمېر تر ټولو لږ شمېر دی. د دندو شمېر 25 د دندو شمېر تر ټولو لږ شمېر دی.

(ث) د دندو شمېر د پلان شمېر تر ټولو لږ شمېر دی. د دندو شمېر 8 د دندو شمېر تر ټولو لږ شمېر دی. د دندو شمېر 15 د دندو شمېر تر ټولو لږ شمېر دی. د دندو شمېر 25 د دندو شمېر تر ټولو لږ شمېر دی. د دندو شمېر 29 (ټولیسو) د دندو شمېر تر ټولو لږ شمېر دی.

d-2-t

UBP-2022-GDL026	بهره‌برداری مجوز:
2.3	شماره:
بهره‌برداری مجوز	تاریخ صدور:
18 شهریور 1404	محل صدور:

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
 وزارت نیرو
 سازمان برق استان تهران



(الف) محل نصب تجهیزات اندازه‌گیری و اندازه‌گیری بار، کنتراولرها و تجهیزات دیگر باید در محل نصب گردد. (ب) کابین‌ها باید در محل نصب گردد. (پ) کابین‌ها باید در محل نصب گردد.

(د) در صورتی که تجهیزات اندازه‌گیری و اندازه‌گیری بار، کنتراولرها و تجهیزات دیگر در محل نصب گردد، باید در محل نصب گردد. (ه) کابین‌ها باید در محل نصب گردد. (و) کابین‌ها باید در محل نصب گردد.

(ز) سازه‌ها باید در محل نصب گردد. (ح) کابین‌ها باید در محل نصب گردد. (ط) کابین‌ها باید در محل نصب گردد.

(1) سازه‌ها باید در محل نصب گردد:

- تجهیزات اندازه‌گیری و اندازه‌گیری بار، کنتراولرها و تجهیزات دیگر در محل نصب گردد. (2) کابین‌ها باید در محل نصب گردد.

(2) سازه‌ها باید در محل نصب گردد:

- تجهیزات اندازه‌گیری و اندازه‌گیری بار، کنتراولرها و تجهیزات دیگر در محل نصب گردد. (3) کابین‌ها باید در محل نصب گردد.

(ح) محل نصب تجهیزات اندازه‌گیری و اندازه‌گیری بار، کنتراولرها و تجهیزات دیگر در محل نصب گردد. (پ) کابین‌ها باید در محل نصب گردد. (د) کابین‌ها باید در محل نصب گردد.

(1) محل نصب تجهیزات اندازه‌گیری و اندازه‌گیری بار، کنتراولرها و تجهیزات دیگر در محل نصب گردد.

(2) محل نصب تجهیزات اندازه‌گیری و اندازه‌گیری بار، کنتراولرها و تجهیزات دیگر در محل نصب گردد. (3) کابین‌ها باید در محل نصب گردد.

(3) محل نصب تجهیزات اندازه‌گیری و اندازه‌گیری بار، کنتراولرها و تجهیزات دیگر در محل نصب گردد. (4) کابین‌ها باید در محل نصب گردد. (5) کابین‌ها باید در محل نصب گردد.

(ه) محل نصب تجهیزات اندازه‌گیری و اندازه‌گیری بار، کنتراولرها و تجهیزات دیگر در محل نصب گردد. (و) کابین‌ها باید در محل نصب گردد. (ز) کابین‌ها باید در محل نصب گردد.

d-2-t

15- (ر) قطر آهنی کلاف (م) 4) قطر آهنی کلاف 6×6 (م) سازه آهنی در سازه آهنی. این در سازه آهنی قرار داده شود (م) قطر آهنی کلاف در سازه آهنی قرار داده شود.

(م) قطر آهنی کلاف در سازه آهنی سازه آهنی در سازه آهنی قرار داده شود.

(م) در کلاف (ر) قطر آهنی کلاف در سازه آهنی سازه آهنی در سازه آهنی قرار داده شود.

(م) سازه آهنی کلاف در سازه آهنی کلاف در سازه آهنی قرار داده شود.

16- (ر) در سازه آهنی کلاف 3 در سازه آهنی کلاف در سازه آهنی قرار داده شود.

(م) در کلاف (ر) قطر آهنی کلاف در سازه آهنی سازه آهنی در سازه آهنی قرار داده شود.

17- (ر) قطر آهنی کلاف در سازه آهنی کلاف در سازه آهنی قرار داده شود.

(1) قطر آهنی کلاف در سازه آهنی کلاف در سازه آهنی قرار داده شود.

(2) قطر آهنی کلاف در سازه آهنی کلاف در سازه آهنی قرار داده شود.

(م) در سازه آهنی کلاف در سازه آهنی کلاف در سازه آهنی قرار داده شود.

d-2-t

UBP-2022-GDL026	چارٹرڈ پلان نمبر:	<p>دہلی ڈیولپمنٹ اتھارٹی</p> <p>سٹیٹ پلاننگ ڈیپارٹمنٹ</p> <p>ایئر پورٹ روڈ، اسلام آباد</p>	
2.3	فولڈ نمبر:		
پلاننگ ڈیپارٹمنٹ	پلاننگ ڈیپارٹمنٹ:		
18 جنوری 2024	پلاننگ ڈیپارٹمنٹ:		

پلان نمبر 1




0 4500 180 270 360 Meters

DRAWING: INDUSTRIAL ZONE - HULHUMALÉ

d-2-1

UBP-2022-GDL026	پراجیکٹ نام: UBP-2022-GDL026	<p style="text-align: center;"> دہلی ڈیولپمنٹ اتھارٹی ڈیولپمنٹ کنٹرول اتھارٹی سٹیٹنگ اور ڈیزائن </p>	
2.3	فیلڈ نمبر: 2.3		
	پراجیکٹ نام: UBP-2022-GDL026		
18	پروجیکشن نمبر: 18		

پلان نمبر 3

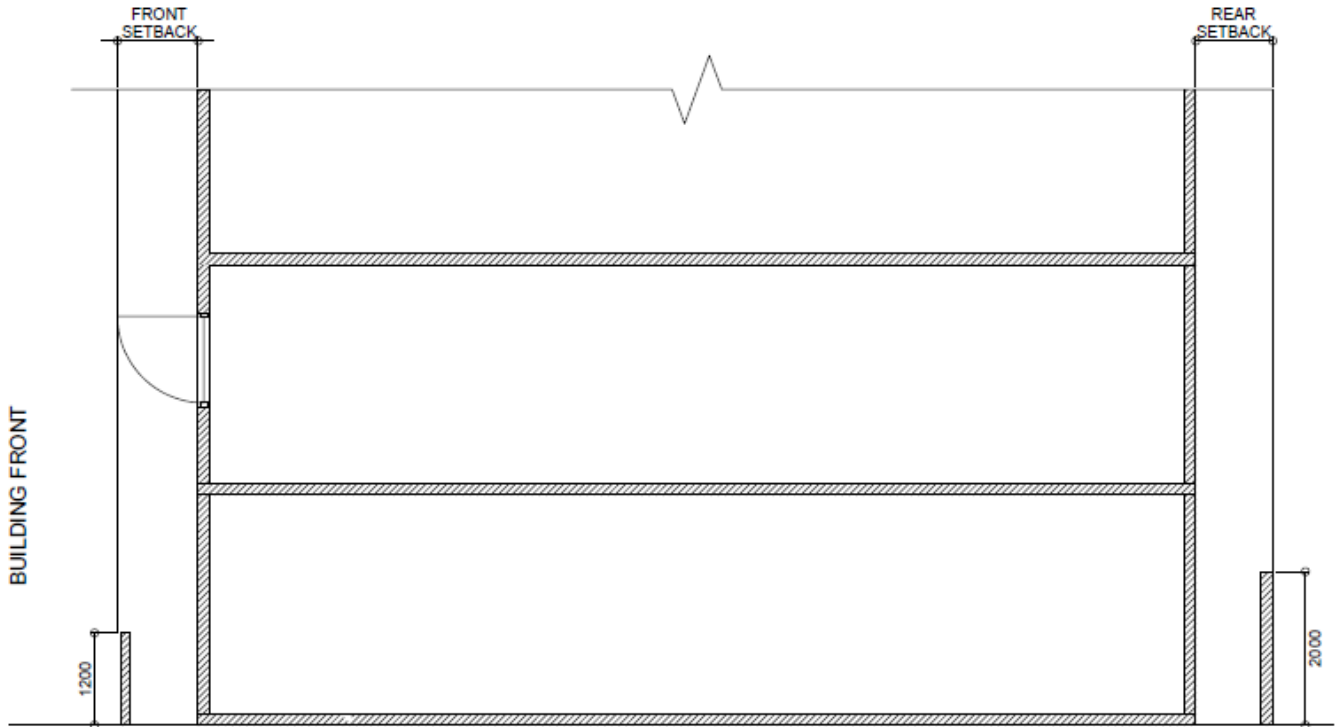

SECTION

SCALE: N.T.S

- BOUNDARY WALL ON THE FRONT SETBACK SHOULD BE OF MAXIMUM 1.2M FROM PAVEMENT LEVEL.

- BOUNDARY WALL ON SIDE AND REAR SETBACK SHOULD BE OF MAXIMUM 2M FROM PAVEMENT LEVEL.


-THE MAXIMUM LENGTH OF WINDOW PANEL PROJECTED FROM THE PERIPHERY OF THE BUILDING STRUCTURE SHOULD NOT BE MORE THAN 0.75M

DRAWING : FRONT & REAR BOUNDARY WALLS, WINDOWS & OPENINGS

d-2-t

UBP-2022-GDL026	پراجیکٹ نام:	ڈیڈ سٹریٹ ڈیولپمنٹ اور سروس سونے سکیم کے تحت، ایچ ڈی سی سکیم کے تحت، ایچ ڈی سی	
2.3	پلاٹ نمبر:		
پروجیکٹ نام:	پلاٹ نمبر:		
18 مارچ 2024	پروجیکٹ نام:		

4. ٹریسنگ

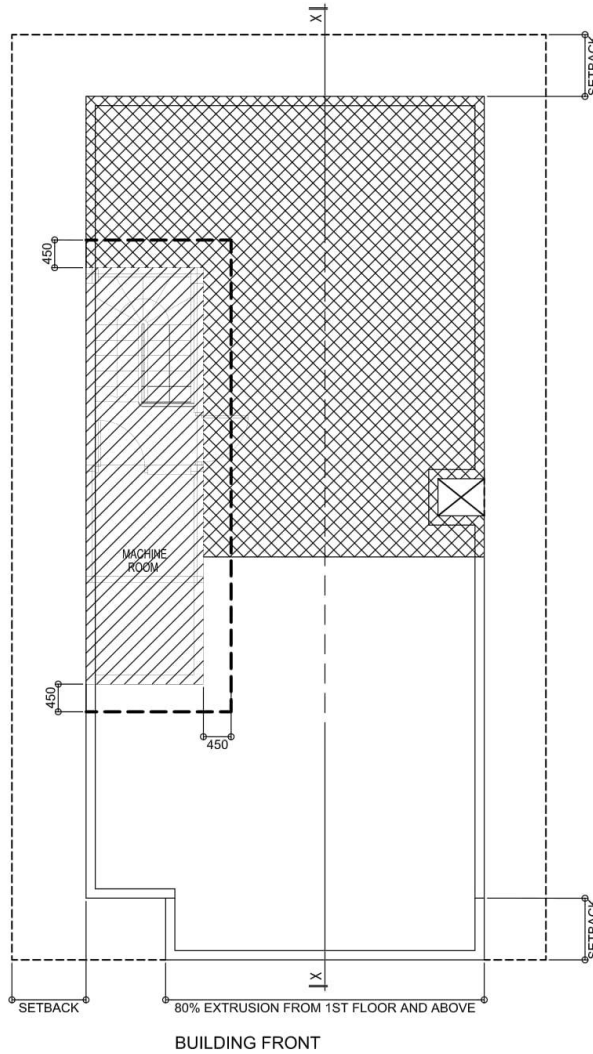

TERRACE LEVEL PLAN
SCALE: N.T.S

- ▨ COVERED AREA SHOULD NOT BE MORE THAN 15SQM.
- ▩ 50% COVERED AREA FOR SOLAR PANEL INSTALLATIONS .

* 0.45M OVERHANG FOR STAIR & LIFT AREA CAN BE ALLOWED FROM THE WALL AS SHOWN IN THE DIAGRAM


* 80% EXTRUSION FROM 1ST FLOOR AND ABOVE IS NOT APPLICABLE FOR INDUSTRIAL PLOTS.

DRAWING : LIFT MACHINE ROOM & STAIR COVERAGE

d-2-t

UBP-2022-GDL026	پراجیکٹ نام: _____	ڈیڈ سٹیج ڈیمو سٹریٹ سیکورٹی اور ایسیس ڈیڈ سٹیج ڈیمو سٹریٹ	
2.3	فیلڈ نام: _____		
پراجیکٹ نام: _____	پراجیکٹ نام: _____		
18 مارچ 2024	پراجیکٹ نام: _____		

پراجیکٹ 5

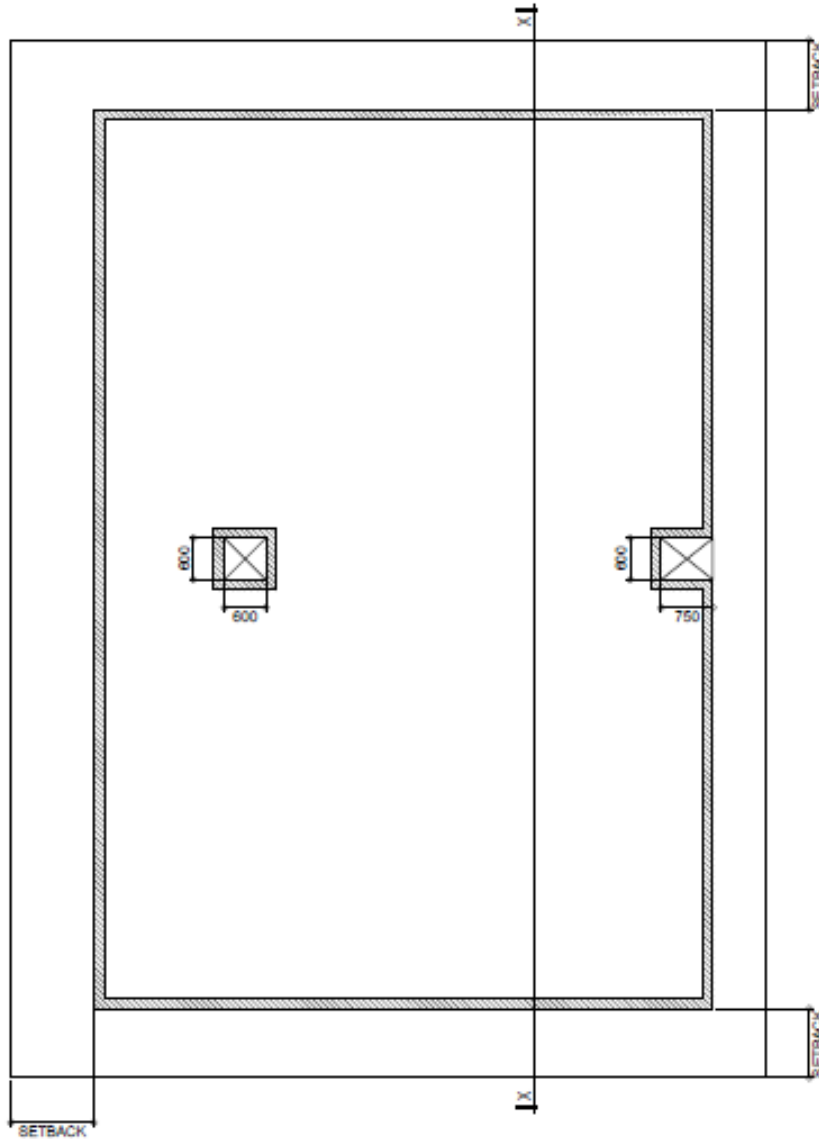

BUILDING FRONT

TYPICAL FLOOR PLAN


SCALE: N.T.S

- VOIDS SHOULD HAVE A MINIMUM OF THE DIMENSIONS GIVEN ABOVE TO BE USED FOR VENTILATION.

DRAWING : VOIDS

Handwritten signature: d-2-t

ج قورکورد 6

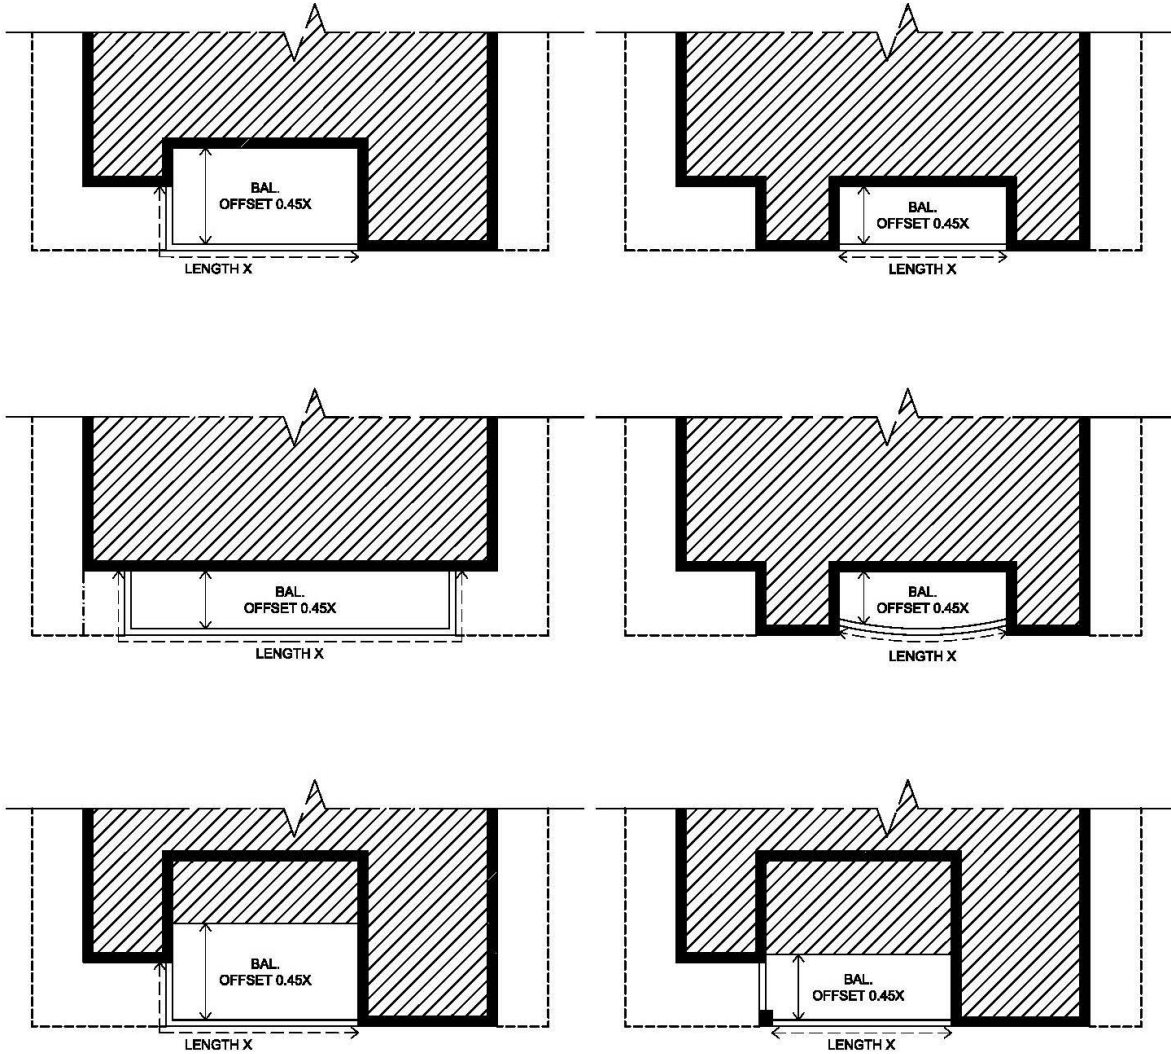

- IF THE WHOLE BALCONY AREA IS WITHIN THE OFFSET LINE AND PERIPHERAL LINE, BALCONY IS FREE OF F.S.I.
- HOWEVER, IF AN AREA OF THE BALCONY EXCEEDS BEYOND THE OFFSET LINE THAT AREA WILL BE INCLUDED IN F.S.I CALCULATION.

TYPICAL FLOOR PLAN
SCALE: N.T.S


- AREA EXCLUDED FROM F.S.I CALCULATIONS
- ▨ AREA INCLUDED IN F.S.I CALCULATIONS
- ↔ LINE TO BE OFFSET
- ↔ UNINTERRUPTED LENGTH

d-2-t

DRAWING : BALCONIES INCLUDED & EXCLUDED IN F.S.I CALCULATIONS

UBP-2022-GDL026	پراجیکٹ نام: _____	ڈیڈنڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی سوئیڈی سیکریٹریٹ، ایڈمنسٹریٹو بیلڈنگ	
2.3	فیلڈ نام: _____		
_____	پراجیکٹ نام: _____		
18 مئی 2024	ڈیٹ: _____		

پلان نمبر 7

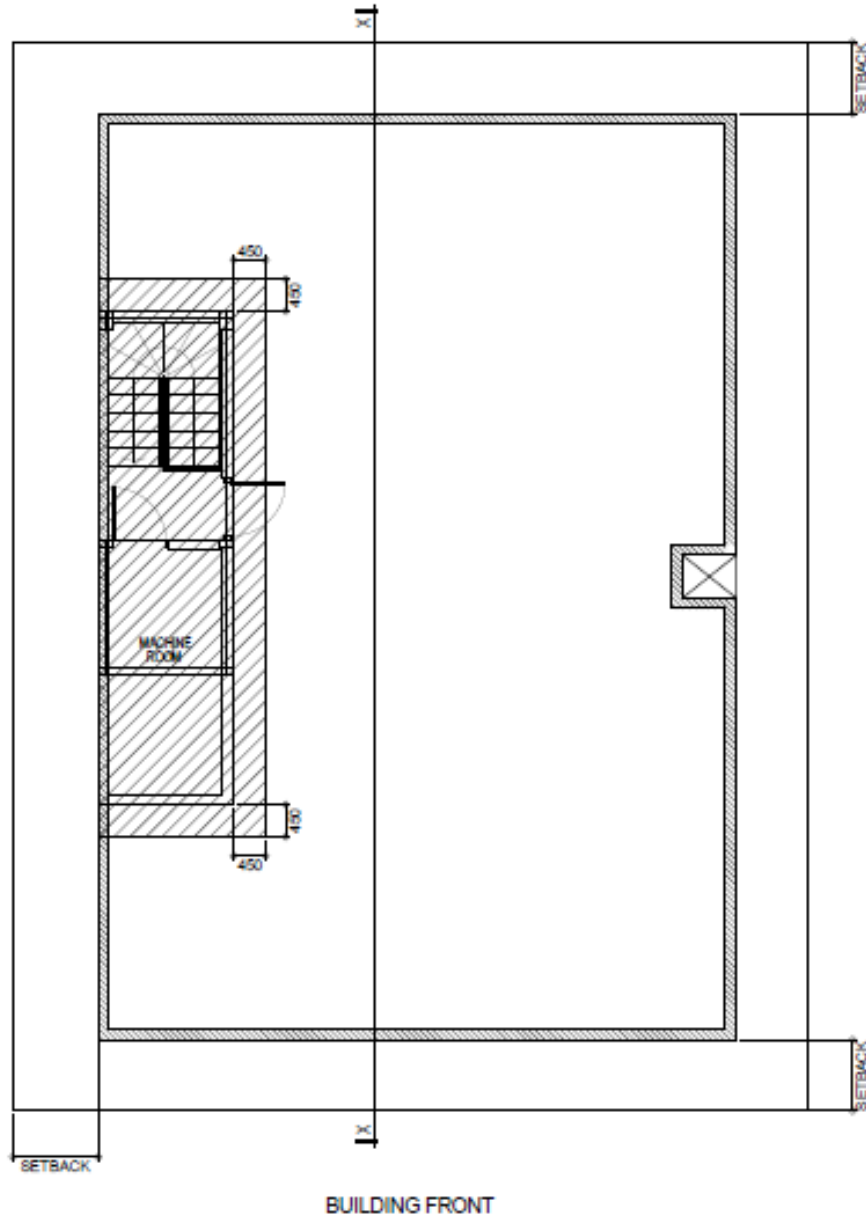

TERRACE LEVEL PLAN

SCALE: N.T.S

COVERED AREA SHOULD NOT BE MORE THAN 15SQM.

- 0.45M OVERHANG FROM THE WALL CAN BE ALLOWED AS SHOWN IN THE DIAGRAM

DRAWING : LIFT MACHINE ROOM & STAIR COVERAGE

d-2-t

